


NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ZĀSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĻA STN 332000–4–41:2007)	
	NORMĀĽNA PREVĀDZKA	PORUCHA
3NPE,AC,50Hz,400V/TN–S	KRYTOM,IZOLĀCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPĀJANIA
1NPE,AC,50Hz,230V/TN–S	KRYTOM,IZOLĀCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPĀJANIA

TYP: RE 2.1 F403 25A P0 - prázdna
 VÝROBCA: HASMA, s.r.o.
 MATERIĀĽ SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035
 ODOLNOSŤ PROTI HORENIU: KATEGÓRIA B
 PRÍVOD/VÝVOD: ZDOLA/ZDOLA
 NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA : 1 PEN AC, 230V, 50Hz, TN-C-S
 STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP20
 MENOVITÝ PRÚD: DO 32A
 OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPĀJANIA

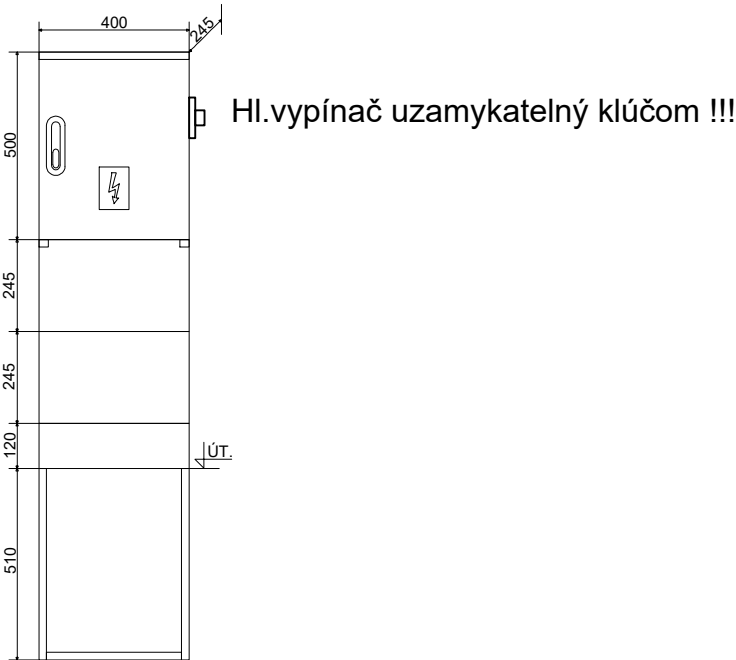

PODĻA ZĀKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKĀZANÉ AKÉKOLVEK ŠÍRENIE ALEBO KOPÍROVANIE TOHTO PROJEKTU. PROJEKT JE VYPRACOVANÝ V STUPNI PRE STAVEBNÉ KONANIE, OBSAHUJE STAVBU TECHNICKÝ ZDOKUMENTOVANÚ V ROZSAHU, KTORÝ VYŽADUJÚ ORGĀNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA, PRETO NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽITIE PROJEKTU NA INÝ AKO TENTO ÚČEL.

HIP:	Vypracoval:	Kontroloval:	Projektovanie elektrických zariadení Peter Končítik Lomonosovova 6 917 08 Trnava	
ING. MÁRIA KUPČOVÁ	Peter Končítik			
Investor: SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava Názov a miesto stavby: MULTIFUNKČNÉ IHRISKO SO-02 ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA VONKAJŠIEHO OSVETLENIA Časť: Vonkajšie osvetlenie			Stupeň:	PPSP
			Dátum:	02/2018
			Formát:	2 A4
			Číslo zákazky:	021/2018
			Mierka:	Číslo výkresu: E05
Názov výkresu:			Prehľadová schéma zapoj. rozv. RMS	

